

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

GFT - 5337/16-1

Predmet ispitivanja:

Otpornost prema požaru montažnog
nenosećeg pregradnog zida "KNAUF W113"
debljine 125 mm. Metalna podkonstrukcija,
bez termoizolacione ispune, obostrano
obložen trostrukim gipskartonskim pločama 3 x
DF13. Zid je proizvodnje KNAUF - Zemun.

Naručilac:

KNAUF ZEMUN d.o.o.
Batajnički drum 16b
11080 Zemun - Beograd

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

Ponuda broj 41-11324 od 08.09.2015.

Sadržaj:

Ukupno 10 (deset) strana, od čega 6 strana u
prilozima.

Uzorkovanje izvršio:

Naručilac

Izveštaj odobrio:

Laboratorija za toplotnu tehniku
i zaštitu od požara

Rukovodilac

Slaviša Bogunović, dipl.inž.arh.

Beograd, 31. avgust 2016. godine



Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

3. NALAZ

Na osnovu rezultata ispitivanja izvršenog prema standardu SRPS U J1.090, u ispitnoj peći sa standardnim razvojem požara SRPS ISO 834

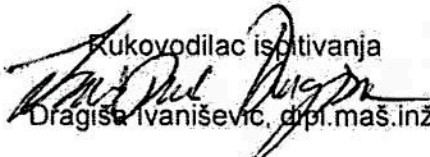
**OTPORNOST PREMA POŽARU
MONTAŽNOG NENOSEĆEG PREGRADNOG ZIDA
TIP "KNAUF W113"
dimenzija: 3000 mm x 3000 mm, debljine 125 mm,
proizvodnje KNAUF Zemun
IZNOSI: 120 minuta (2,0 h)**

Uzorak se sastoji od metalne podkonstrukcije, bez termoizolacije, obostrane obloge - trostruke Knauf DF13 gipskartonske ploče.

Napomene:

- 1) Izveštaj se ne sme umnozavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje materijala.
- 2) Kopija ovog izveštaja nije zvaničan dokument.
- 3) Ovaj izveštaj važi samo kao celina, sa originalom pečata.
- 4) Prema članovima 9 i 11 Pravilnika o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda (SI list SFRJ broj 24/90), vreme važenja ovoga izveštaja je 6 (šest) godina od datuma izdavanja, uz obaveznu kontrolu saobraznosti, tj. ispitivanje otpornosti prema požaru na (najmanje) jednom uzorku na svaka 24 meseca.
- 5) Izloženi rezultati odnose se isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod našom direktnom kontrolom.

Beograd, 31. avgust 2016. godine


Kukovodilac ispitivanja
Dragiša Ivanišević, dipl.maš.inž.